




# DRIFTSRAPPORT

2. Kvartal 2014

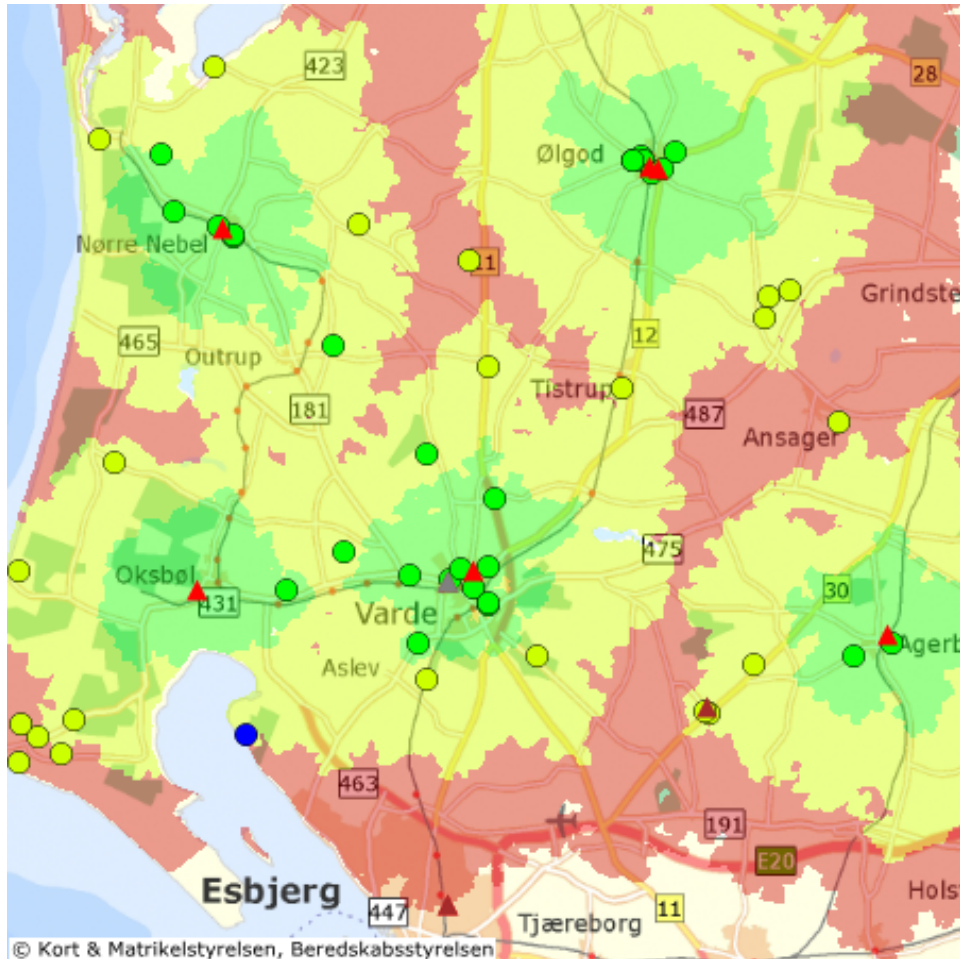

Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen

**April - juni**

**82 opgaver kørt af Falck.**

**7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab**



# DRIFTSRAPPORT


2. Kvartal 2014

## Opgave- og stationsfordeling:


Udover Falcks udkald er der kørt 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab.

Falck har i april kvartal 2014 ydet hjælp ved 82 opgaver.

Opgaverne fordeler sig på den enkelte brandstation således:

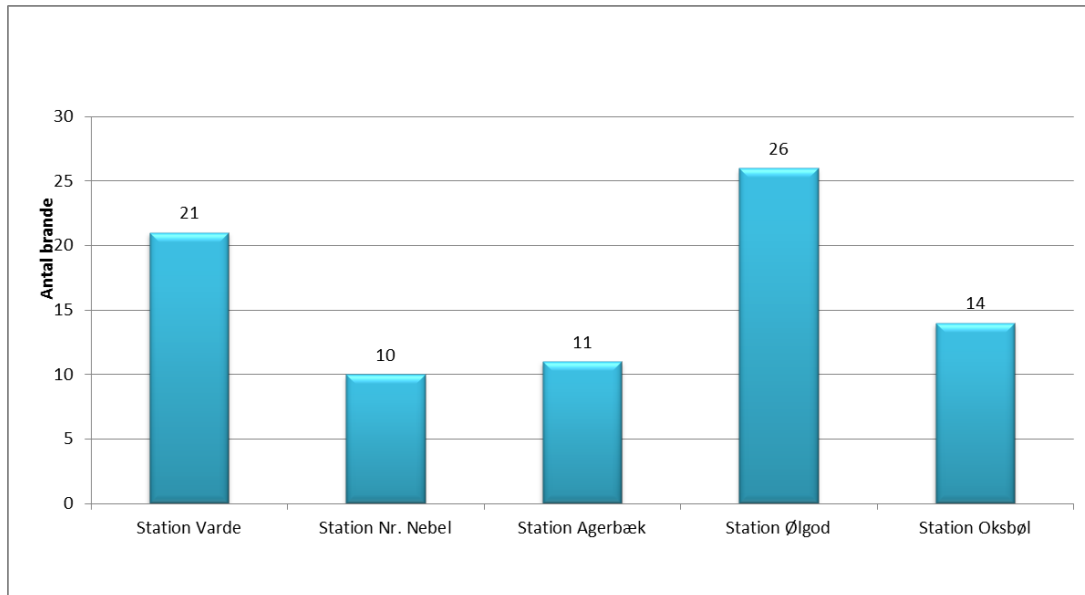

Der er kørt til følgende alarmtyper inklusiv indsatsledereftersyn og det frivillige beredskabs udkald.

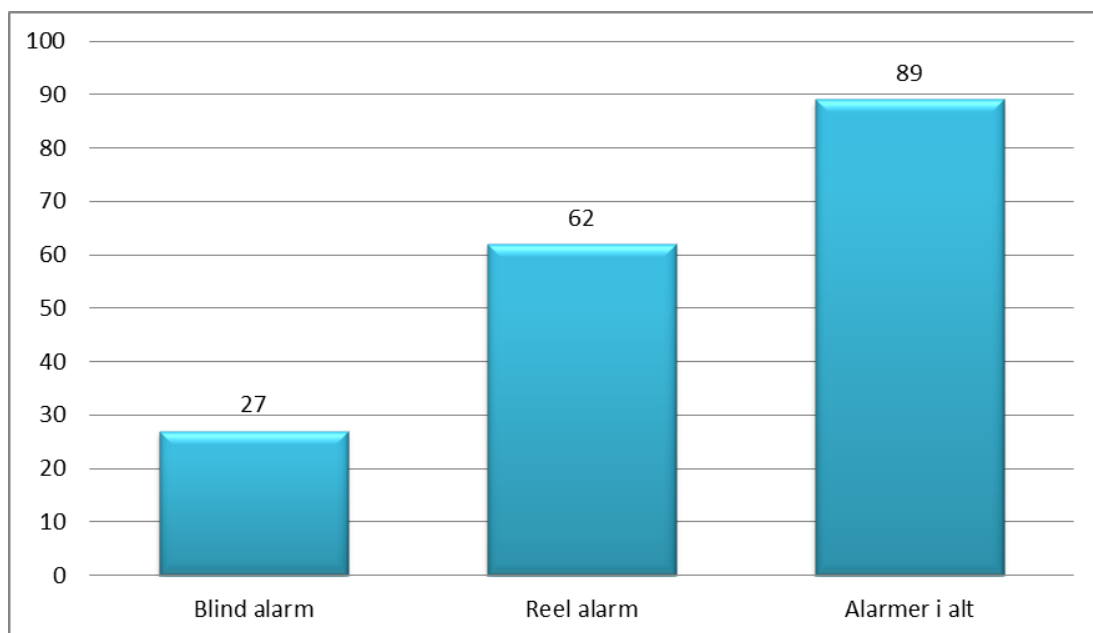


Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen




# DRIFTSRAPPORT

2. Kvartal 2014

Opgaverne er løst med følgende indsats:

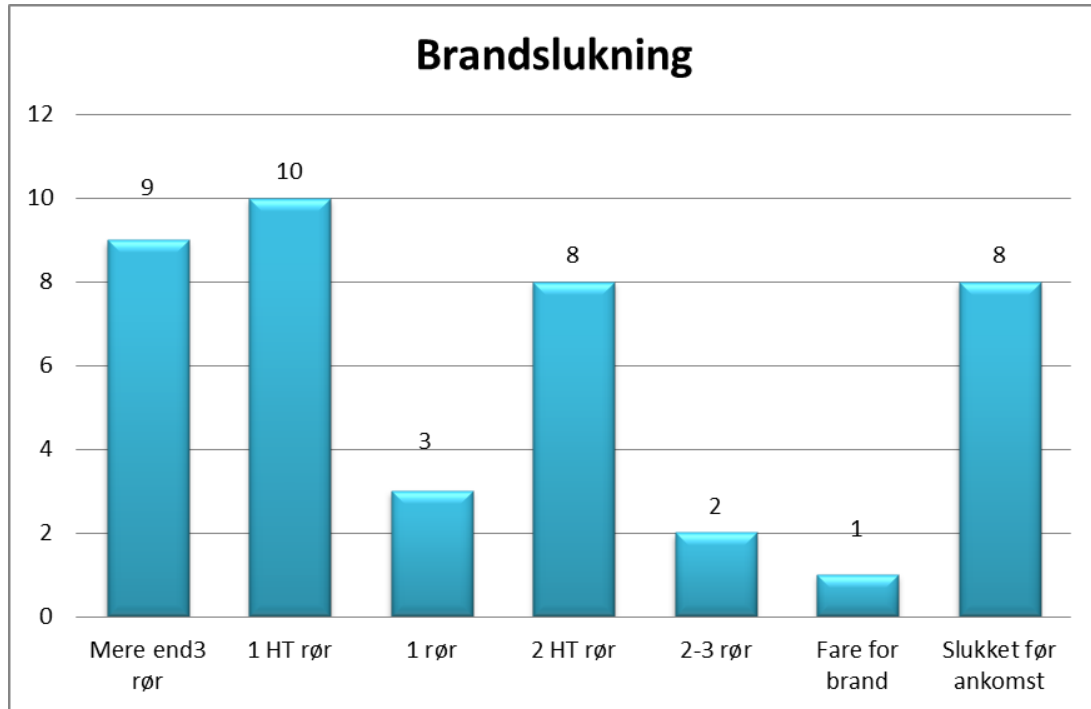

Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen

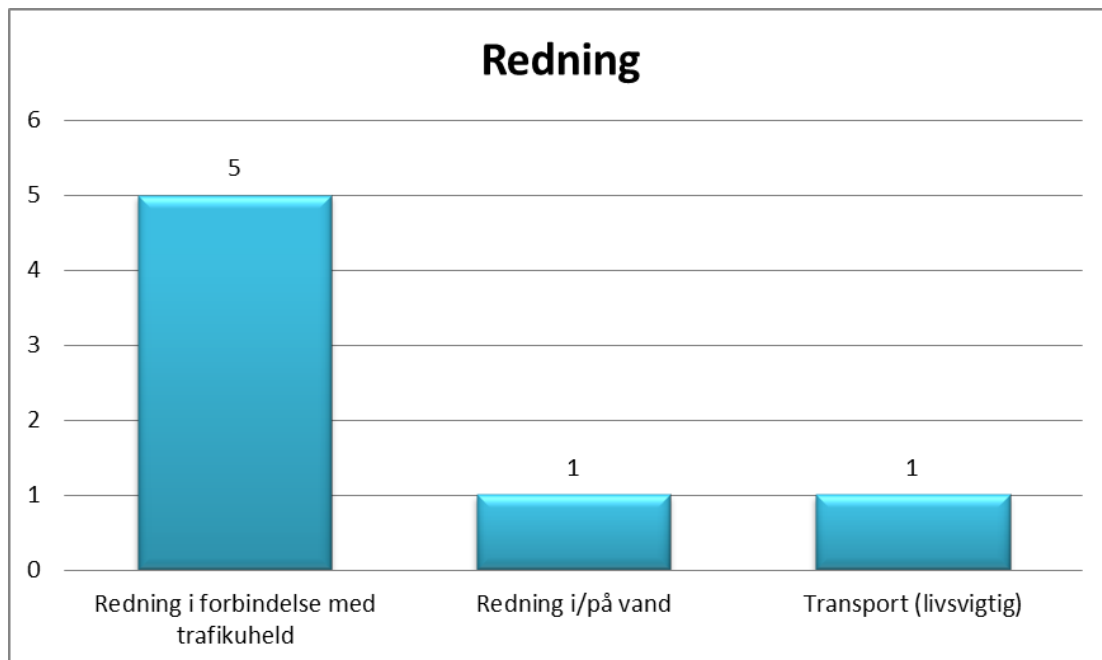


Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen




# DRIFTSRAPPORT

2. Kvartal 2014

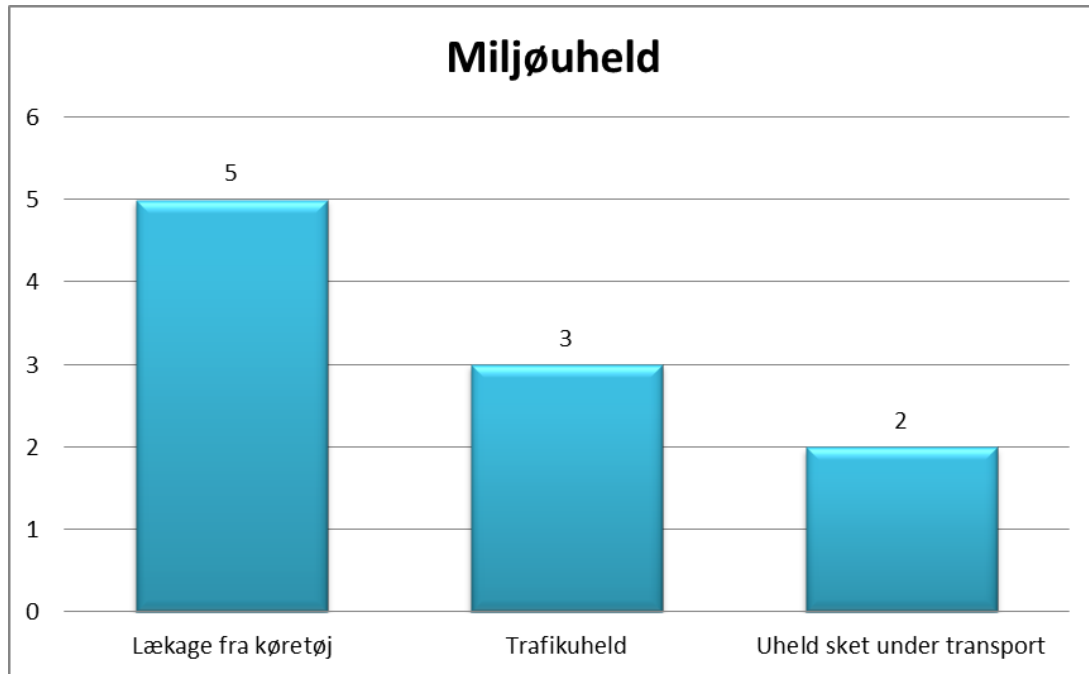

Falck har haft indsat 210 køretøjer i april kvartal og fordeling af indsatstid /varighed af opgaver ser ud som nedenfor:

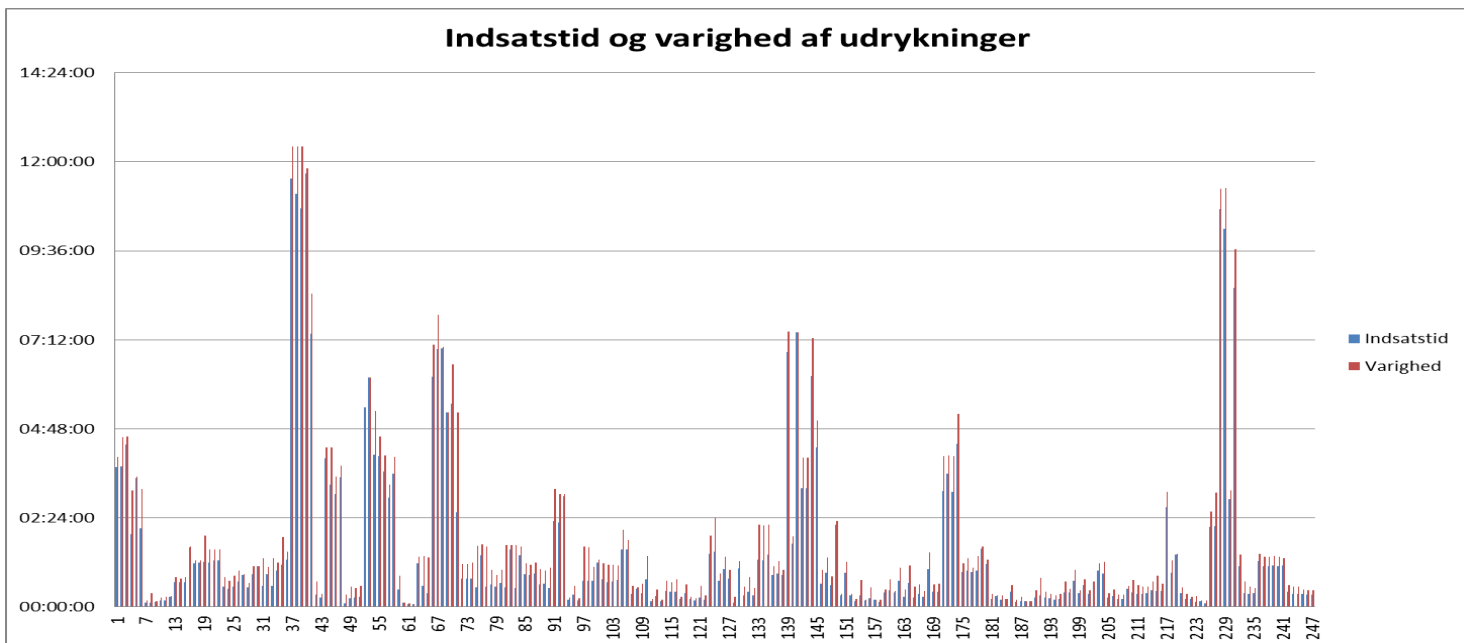

Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen



## DRIFTSRAPPORT

2. Kvartal 2014

---

Der har i april kvartalet været 8 indsatser af længere varighed:

03-06-2014 gårdbrand Riisagervej 4, 6818 Årre. Varighed 12 timer 24 minutter. Agerbæks slukningsområde. Stationen i Varde assisterede med kabinetankvogn og tankvogn. Det frivillige beredskab tilkaldt med luftrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker.

04-06-2014 klokken 08.26 gårdbrand samme adresse efterslukning. Stationen i Agerbæk og tankvogn fra Varde. Varighed 4 timer 17 minutter.

04-06-2014 klokken 14.54 gårdbrand samme adresse igen efterslukning. Stationen i Agerbæk og tankvogn fra Varde. Varighed 6 timer 10 minutter.

29-05-2014 gårdbrand Baunehøjvej 15, 6851 Janderupvest. Varighed 11 timer 46 minutter. Varde slukningsområde. Kabinetankvogn fra Varde og Oksbøls tankvogn assisterede. Det frivillige beredskab tilkaldt med luftrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker. Det frivillige beredskab sørgede for forplejning.

15-05-2014 gårdbrand Frifeltvej 14, 6823 Ansager. Varighed 7 timer 24 minutter. Ølgods slukningsområde. Stationen i Grindsted assisterede med a-sprøjte og tankvogn. Stationen i Varde assisterede med lift og tankvogn. Det frivillige beredskab tilkaldt med lys og luftrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker.

27-06-2014 gårdbrand Tobjergevej 21, 6830 Nr. Nebel. Varighed 7 timer 4 minutter. Nr. Nebels slukningsområde. Stationerne i Varde assisterede med slukningsenhed. Det frivillige beredskab tilkaldt med luftrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker.

08-04-2014 brand i industribygning Alslev Møllevej 15 c, 6800 Varde. Varighed 5 timer 12 minutter. Varde slukningsområde. Kabinetankvogn fra Varde assisterede. Det frivillige beredskab tilkaldt med lys og luftrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker.

25-06-2014 naturbrand Kærnevej 51, 6830 Nr. Nebel. Situation ved ankomst: Kraftig brand med 3 m høje flammer, i godt en tønderland mose. Varighed 4 timer 4 minutter. Nr. Nebels slukningsområde.




# DRIFTSRAPPORT


2. Kvartal 2014

## Afgangstider:

Afgangstiden for 1. køretøj der er afgået fra brandstationerne indenfor 5 minutter er 100 % overholdt.

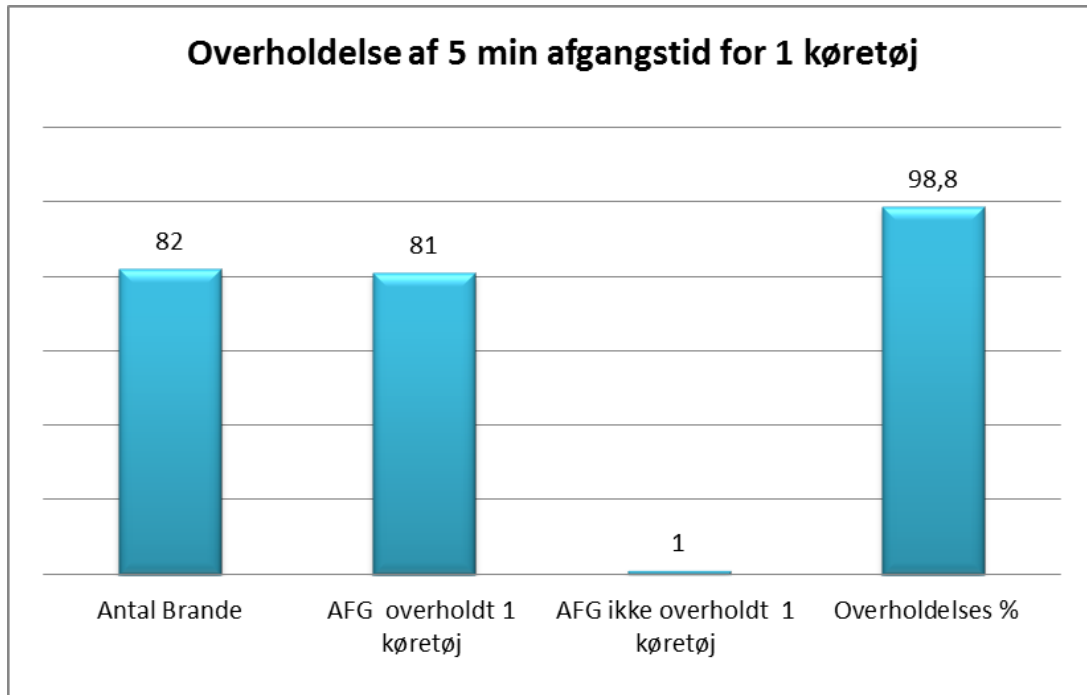

Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen

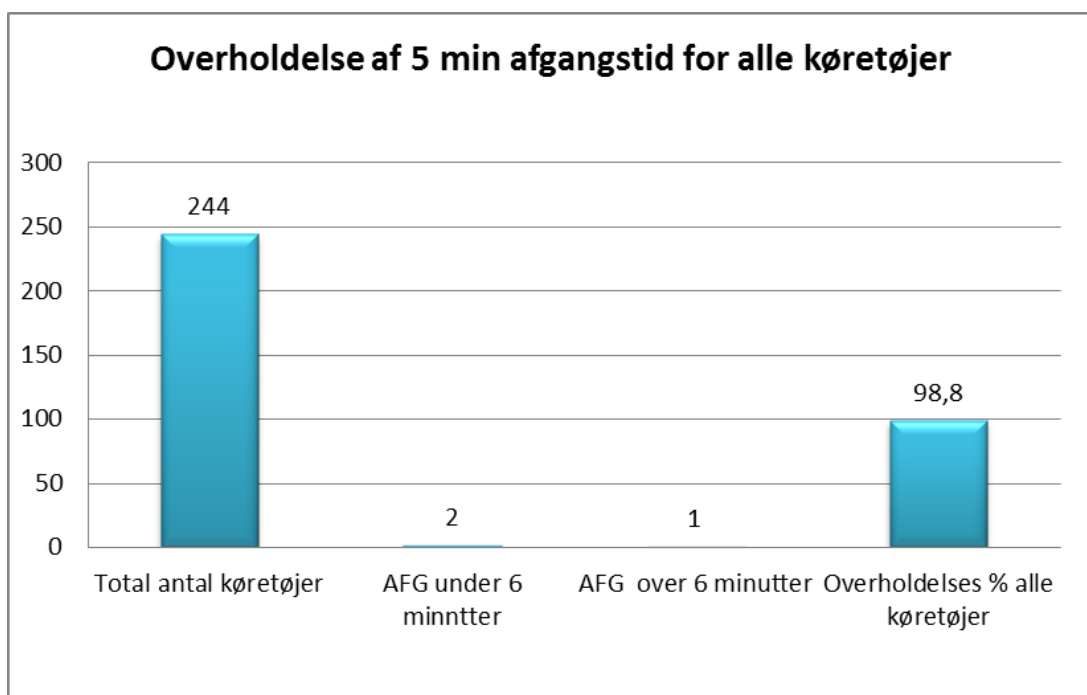



# DRIFTSRAPPORT

2. Kvartal 2014

Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen

Af de 247 køretøjer vi har afsendt i 2. kvartal, er der 3 køretøjer der ikke er afgået indenfor 5 minutter.

Forsinkelse: Station Varde ingen.


Forsinkelse: Station Agerbæk ingen.

Forsinkelse: Station Ølgod ingen.

Forsinkelse: Station Nr. Nebel ingen.

Forsinkelse: Station Oksbøl en på 15 sek. en på 29 sek. og en på 1 minut og 49 sek.  
Årsagen til afvigelsen på 1 minut 49 sekunder: Lade stikket var ikke sat i a-sprøjten og derfor var der ikke strøm på denne. Måtte startes med startkable.

## Fordeling mellem 1. og 2. kvartal 2013

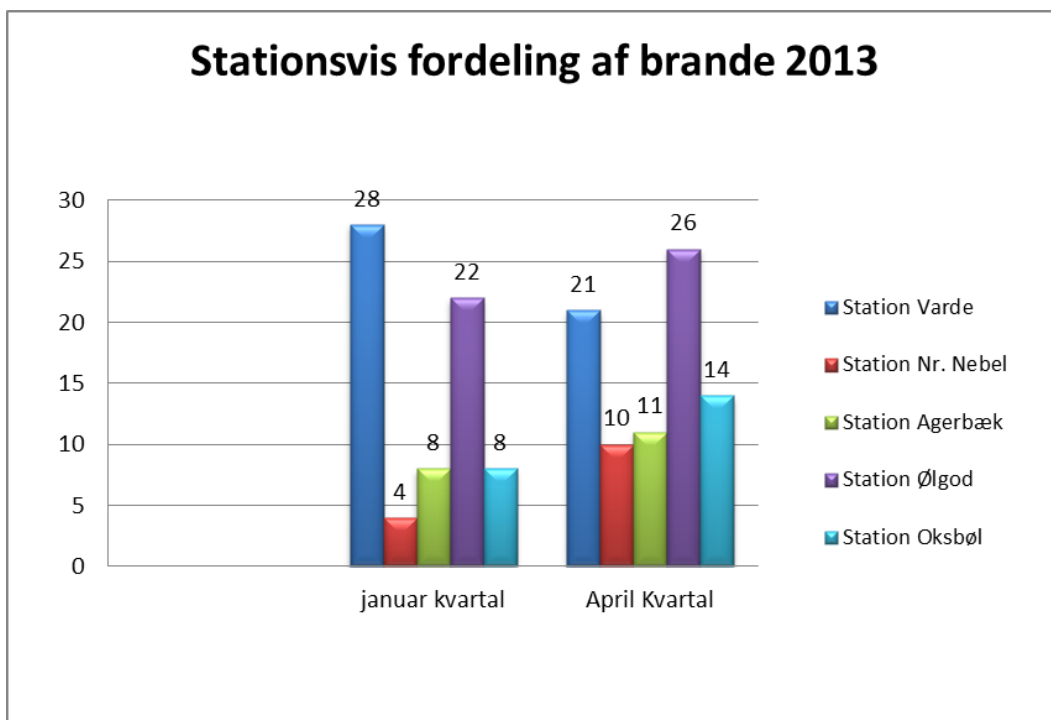


Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen




# DRIFTSRAPPORT

2. Kvartal 2014

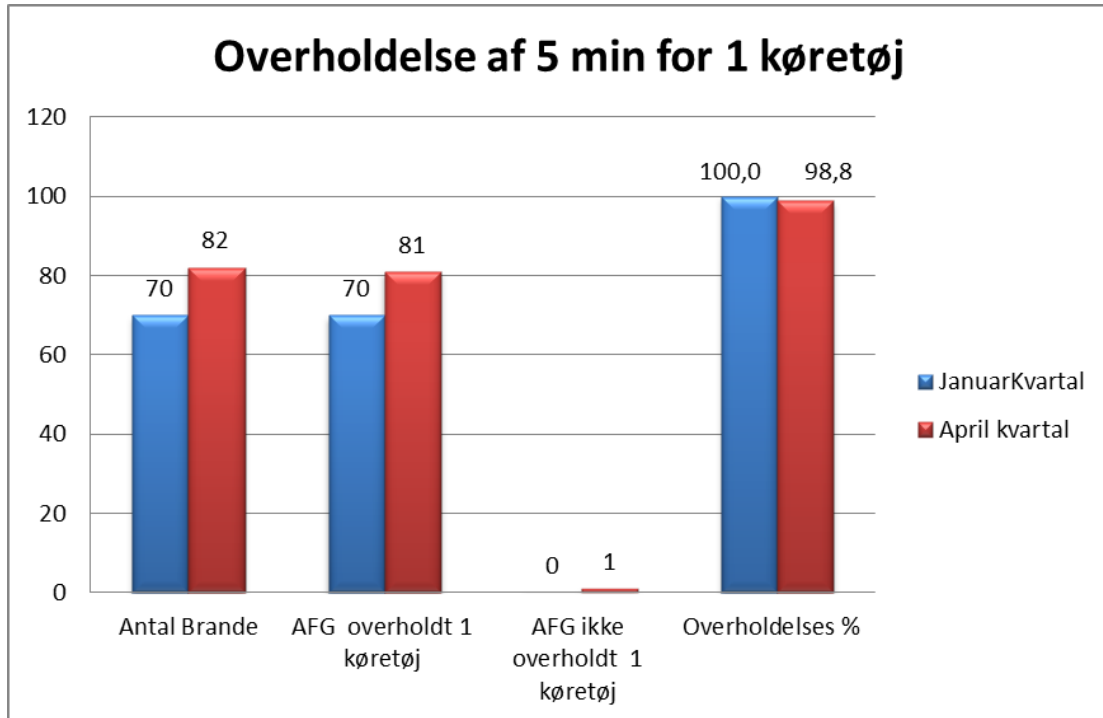

Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen

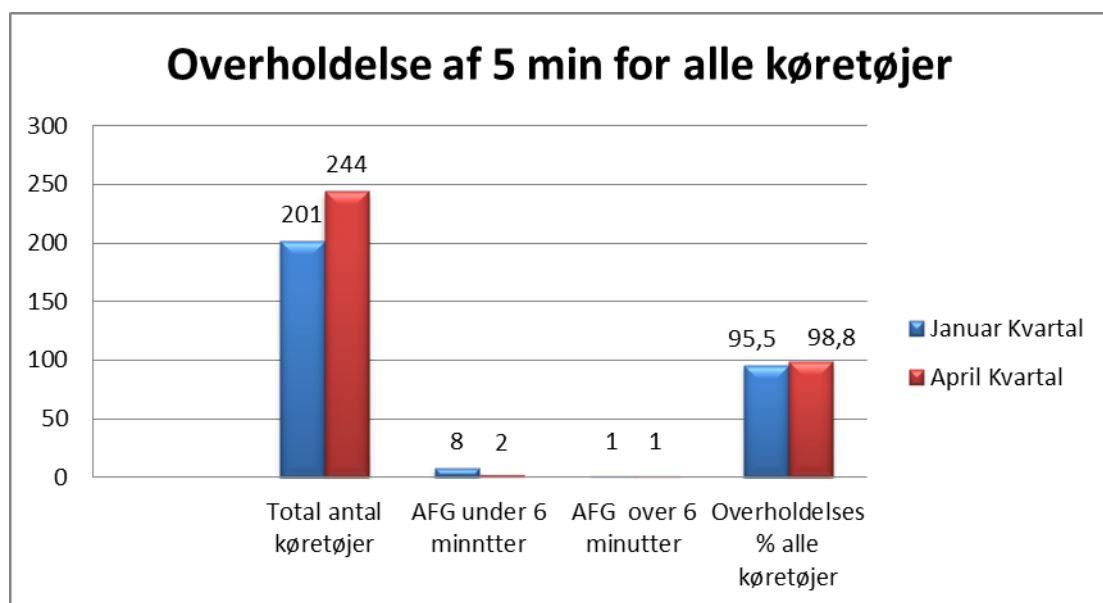


Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen





# DRIFTSRAPPORT

2. Kvartal 2014

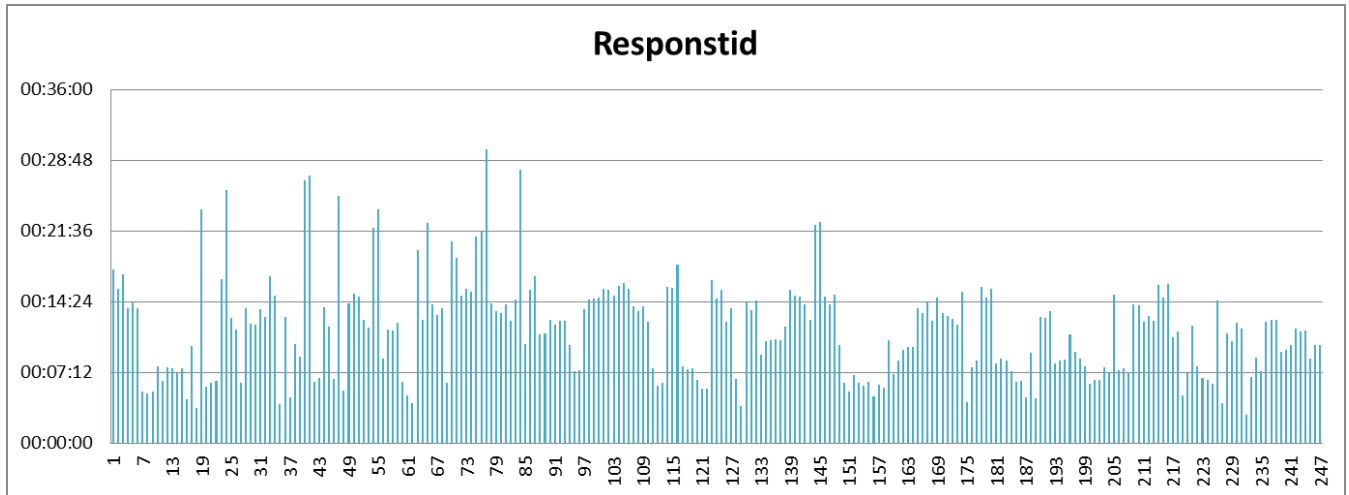

Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen

Responstiden er tiden fra alarmen lyder til køretøjet er fremme på skadestedet.

Responstid på 27 min. 16 sek., 26 min. 45 sek., 25 min. 12 sek. og 23 min. 53 sek. er Vardes tankvogn og tanksprøjte til assistance ad flere gange i forbindelse med gårdbrand Riisagervej 4 Årre, Agerbæks slukningsområde.

Responstid på 29 min. 59 sek. er slangetender, 21 min. 36 sek. er a-sprøjte og 21 min. 04 sek. er tankvogn fra Agerbæk til mindre forurening i Årre kørsel 2.

Responstid på 27 min. 50 sek. er Oksbøls tankvogn ringet ud til mindre forurening kørsel 2.

Responstid på 25 min. 51 sek. er Nr. Nebels tankvogn til mindre forurening kørsel 2.

Responstid på 23 min. 48 sek. er redningsvognen fra Varde til frigørelse Rodebækvej 8, Agerbæks slukningsområde.

Responstid på 22 min. 26 sek. er Agerbæks tender til mindre forurening kørsel 2.

Responstid på 21 min. 59 sek. er Agerbæks tender ringet ud til pumpeopgave kørsel 2.

Responstid på 20 min. 32 sek. er Vardes tankvogn til assistance i Houstrup sommerhusbrand i Nr. Nebels sluknings område.



# DRIFTSRAPPORT

2. Kvartal 2014

---

## Eventuelt:

Station **Varde** ingen bemærkninger i perioden.

Station **Nr. Nebel** ingen bemærkninger i perioden.

Station **Agerbæk** ingen bemærkninger i perioden.

Station **Ølgod** for få mænd mødt til udkald ABA ingen mand til 1364 så den blev i garagen. Der møder 1+4 ved første udkald der skal møde 1+5. Da holdlederen har fået besked på, det er vand i en detektor laves der ikke genudkald. Man lader slangetenderen stå tilbage og køre med a-sprøjte og tankvogn. Det er indskærpet: Uanset melding skal der ved mangel på fremmødte brandmænd laves genudkald således alle køretøjer køre med.

Station **Oksbøl** ingen bemærkninger i perioden.